

アクアクリアの設置記録 (冷却水No.2-2)

＜冷却塔運転時間による効果の比較＞




写真No1

＜アクアクリア

稼働 12HR/Day＞

冷却塔に水藻とスライムの汚れがあり、アクアクリアにて処理しました。一日に 12 時間の昼間の運転時のきれいな水の状態です。

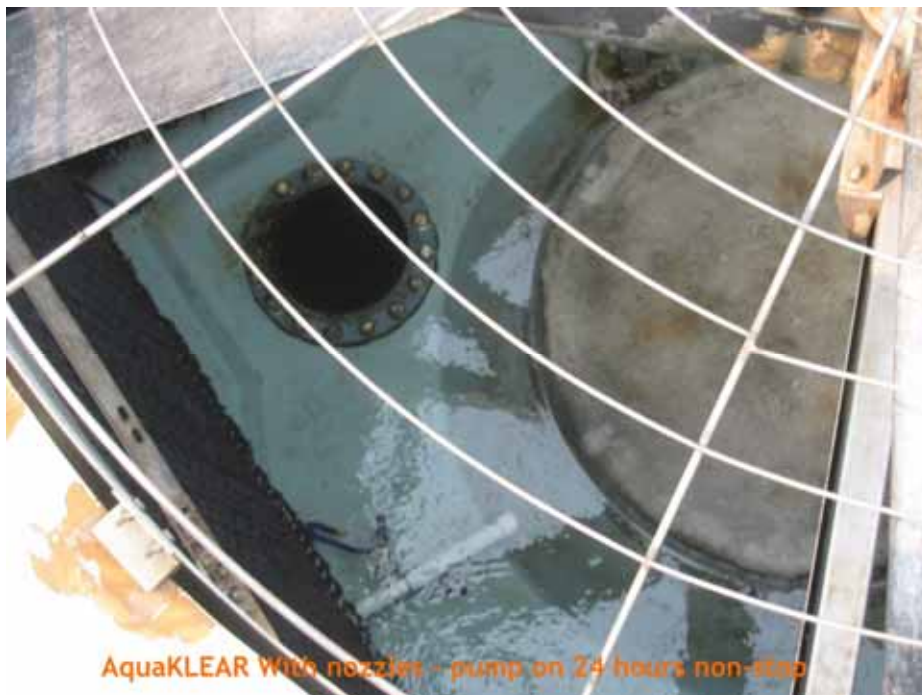

写真No2

＜アクアクリア

稼働 24HR/Day＞

同等の他の冷却塔の運転は一日 24 時間のフル運転でしたので運転時間による違いを比較しました。
結論としては運転時間の長い方がよりきれいで効果的である事が判りました。