

ポロー設置記録


[赤水対策]

設置場所：株式会社 テスタ殿 East Side Palace T&T(築後 13 年 30 世帯マンション)

設置日：平成 14 年 8 月 26 日 [設置時間約 5 時間・断水時間は高架水槽があるため無し]

ポロー型式：PI-25CF(3 点セット)

設置図(独立循環方式)

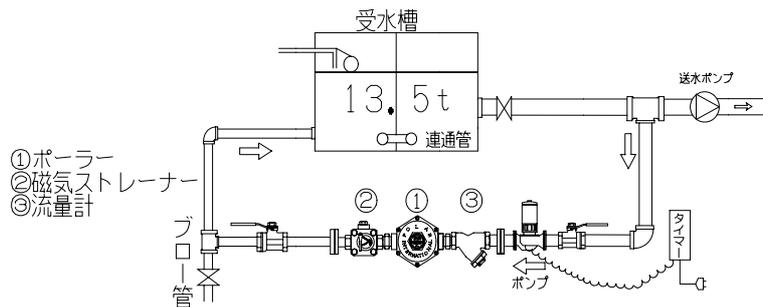

流量計目盛りは 9.5 で 120 /分で合格



East Side Palace T&T(30 世帯)



型式：PI-25CF(循環ポンプ・タイマー付)



揚水ポンプ吸入側より水を取り出し、ポロー処理してブロー管より水槽へ入れる独立循環方式